

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ว ๕๔๕๓



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒ สำหรับการเฝ้าระวังระดับไอโอดีน
ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ และการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ว ๔๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอนามัย ได้ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง
การเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน และการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือ
บริโภคในครัวเรือนผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference หรือถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย นั้น

กรมอนามัย ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒
สำหรับการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ และการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน
โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานย้อนหลังได้จาก <https://iodine.anamai.moph.go.th/webapp/>
หรือ QR Code วิดีโอการประชุม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒
เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ” และคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีน สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน รายละเอียดตาม QR code
ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย



คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีน

สำนักโภชนาการ

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ว ๕๕๕๕



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒ สำหรับการเฝ้าระวังระดับไอโอดีน
ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ และการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ว ๔๒๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอนามัย ได้ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง
แนวทางการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน และการเฝ้าระวัง
คุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือนผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference หรือถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย นั้น

กรมอนามัย ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒
สำหรับการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ และการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน
โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานย้อนหลังได้จาก <https://iodine.anamai.moph.go.th/webapp/>
หรือ QR Code วัตถุประสงค์การประชุม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนระยะที่ ๒
เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ” และคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีน สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน รายละเอียดตาม QR code
ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย



คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีน

สำนักโภชนาการ



คู่มือการใช้งาน แพลตฟอร์มไอโอดีน

สำหรับ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน



แบบประเมินไอโอดีน



แผนที่ไอโอดีน



สำหรับประชาชน



สำนักโภชนาการและกองแผนงาน
กรมอนามัย

คำนำ

แพลตฟอร์มไอโอดีน เปิดตัวในวันไอโอดีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อปรับกระบวนการทัศนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ร้านอาหารปรุงประกอบอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และสร้างความรอบรู้ให้ประชาชน

ต่อมาในปี 2566 - 2567 กรมอนามัย ได้พัฒนาแพลตฟอร์มไอโอดีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มระบบการเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงพยาบาล ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับไอโอดีนในปีสภาวะของหญิงตั้งครรภ์ ได้ทันสถานการณ์ อีกทั้งได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลไอโอดีนระดับชาติ (Iodine National Data Base) นอกจากนี้ ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมไอโอดีน ข้อมูลยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน

กรมอนามัย ได้จัดทำ **คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีน สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานแพลตฟอร์มไอโอดีนได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบ การลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และการบันทึกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการใช้แพลตฟอร์มไอโอดีนต่อไป

กรมอนามัย
พฤษภาคม 2567



สารบัญ


	หน้า
บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log In)	1
1.1 การลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่	2
บทที่ 2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	11
2.1 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี	13
2.2 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	16
2.3 แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์	19
บทที่ 3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	22
3.1 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี	24
3.2 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	27
3.3 แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์	30
บทที่ 4 เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ	33



บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log In)

การเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มไอโอเอ็น เพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอเอ็นของประเทศไทย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบของสำนักงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเข้าใช้งานระบบ ท่านสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari เป็นต้น ให้กรอก URL ระบบข้อมูลไอโอเอ็น เพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอเอ็นของประเทศไทยแล้วกด Enter ที่เป็นพิมพ์หรือคลิก Go
2. แสดงหน้าจอสำหรับเข้าใช้งาน (Login) ดังรูป ให้เลือกสิทธิ์เข้าใช้งาน และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของเจ้าหน้าที่ลงไป
3. เลือก I'm not a robot จากนั้นคลิกปุ่ม **เข้าสู่ระบบ**

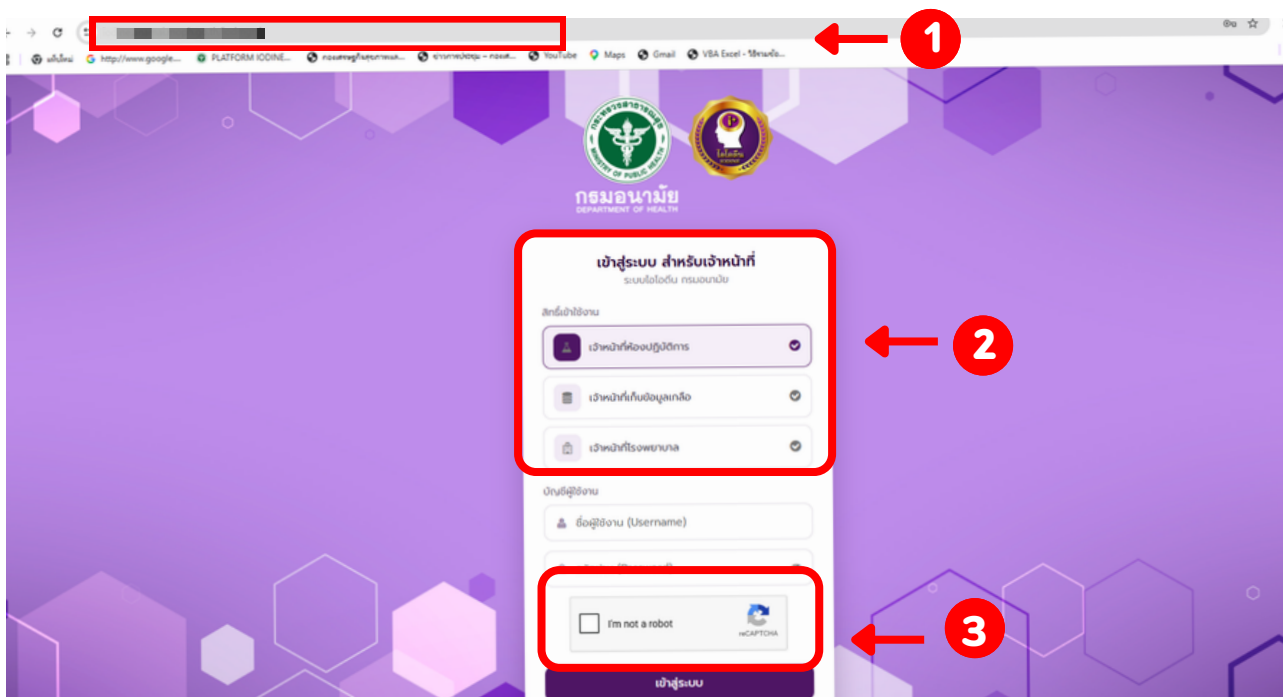

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

1.1 การลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่

การลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. คลิกปุ่ม **ลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่**




รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่



2. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอเอ็น การควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอเอ็น ดังรูป กรุณา เลือกประเภทเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ได้แก่

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
- เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ

3. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอเอ็น ในส่วนของการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คลิก ประเภท **เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ**

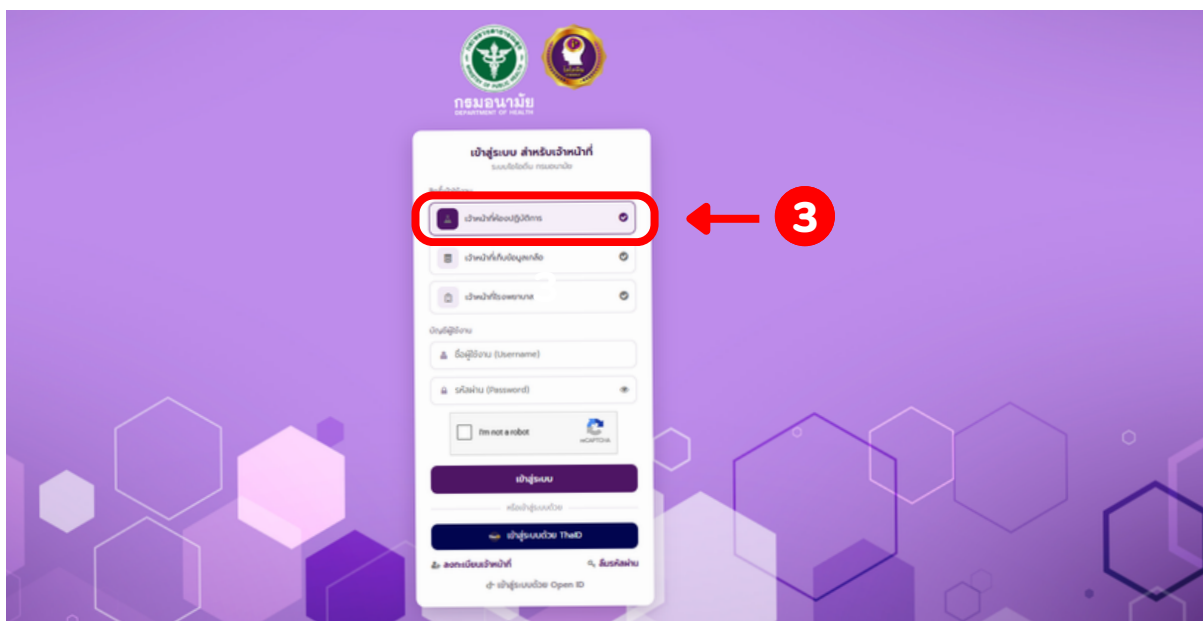

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอเอ็น

4. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดังรูป กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย (*) ดอกจันกำกับ

5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หมายเหตุ : รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย A-Z , a-z , 0-9

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลหน่วยงาน

ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน: กรุณาเลือก

จังหวัด: กรุณาเลือก

ตำบล: กรุณาเลือก

เลขที่:

ซอย:

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน:

ห้องปฏิบัติการ: เลือกห้องปฏิบัติการ

อำเภอ: กรุณาเลือก

หมู่ที่:

ถนน:

เขตสุขภาพ:

อีเมลหน่วยงาน:

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ตำแหน่ง: เลือกตำแหน่ง

ชื่อ:

นามสกุล:

หมายเลขบัตรประชาชน:

อีเมล:

ตำแหน่งงาน:

เบอร์โทรศัพท์:

กำหนดรหัสผ่าน

รหัสผ่าน:

ยืนยันรหัสผ่าน:

บันทึก

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

6. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน ในส่วนของการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

คลิกประเภท **เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล**



รูปที่ 5 แสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน

7. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดังรูป
กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย (*) ดอกจันกำกับ
8. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หมายเหตุ : ระบบรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบไปด้วย A-Z , a-z , 0-9

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ประเภทเจ้าหน้าที่* เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สถานพยาบาล ค้นหา

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่ง* กรุณาเลือก x

ตำแหน่ง* กรุณาเลือก x

เลขที่*

ชื่อ*

นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

รหัสผ่าน*

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

คำนำหน้า* เลือกคำนำหน้า x

ชื่อ*

นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

รหัสผ่าน*

ยืนยันรหัสผ่าน*

กำหนดรหัสผ่าน

รหัสผ่าน* กรุณาเลือก x

รหัสผ่าน*


ยืนยันรหัสผ่าน*

บันทึก

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

9. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน ในส่วนของการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ

คลิกประเภท **เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ**

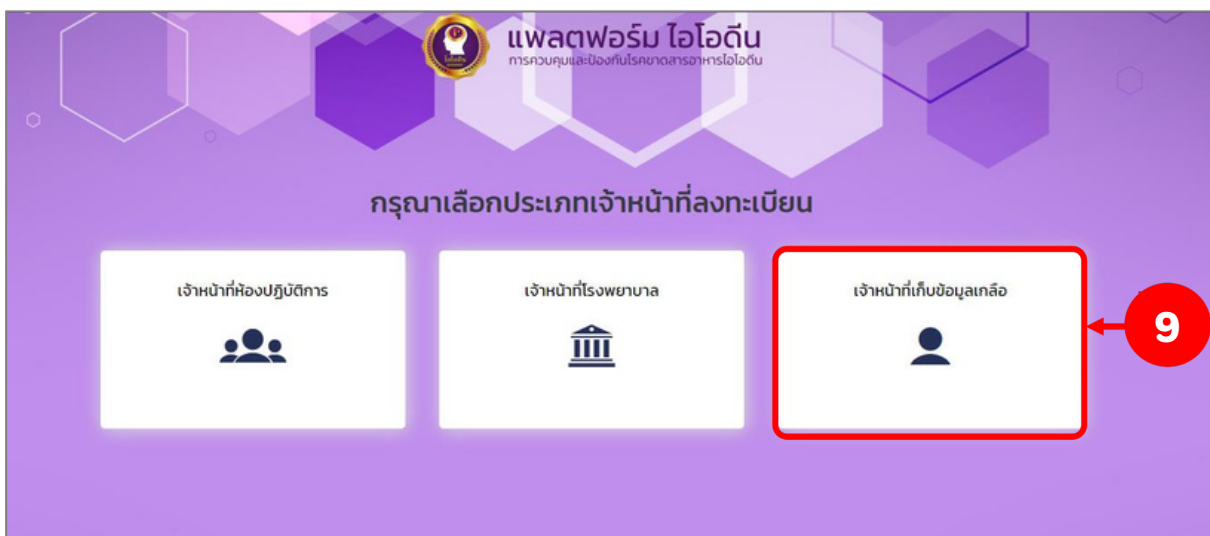

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน

10. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ ดังรูป
กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย (*) ดอกจันท้ากับ

11. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หมายเหตุ : ระบุรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบไปด้วย A-Z , a-z , 0-9

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ

ข้อมูลหน่วยงาน

ประเภทเจ้าหน้าที่* เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ ประเภทผู้แทนชุมชน* กรุณาเลือก x

ที่ส่งชุมชน

จังหวัด กรุณาเลือก x อำเภอ กรุณาเลือก x

ตำบล กรุณาเลือก x หมู่ที่

เลขที่ ถนน

ซอย เขตสุขภาพ

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน อีเมลหน่วยงาน

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

คำนำหน้า* เลือกคำนำหน้า x

ชื่อ* นามสกุล*

ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กำหนดรหัสผ่าน

ข้อมูลที่ใช้ใช้งานระบบ* กรุณาเลือก x

รหัสผ่าน*


** ระบุรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบไปด้วย A-Z , a-z , 0-9

ยืนยันรหัสผ่าน*

บันทึก

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ

12. หลังจากลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน ให้คลิกปุ่ม **สำหรับเจ้าหน้าที่**

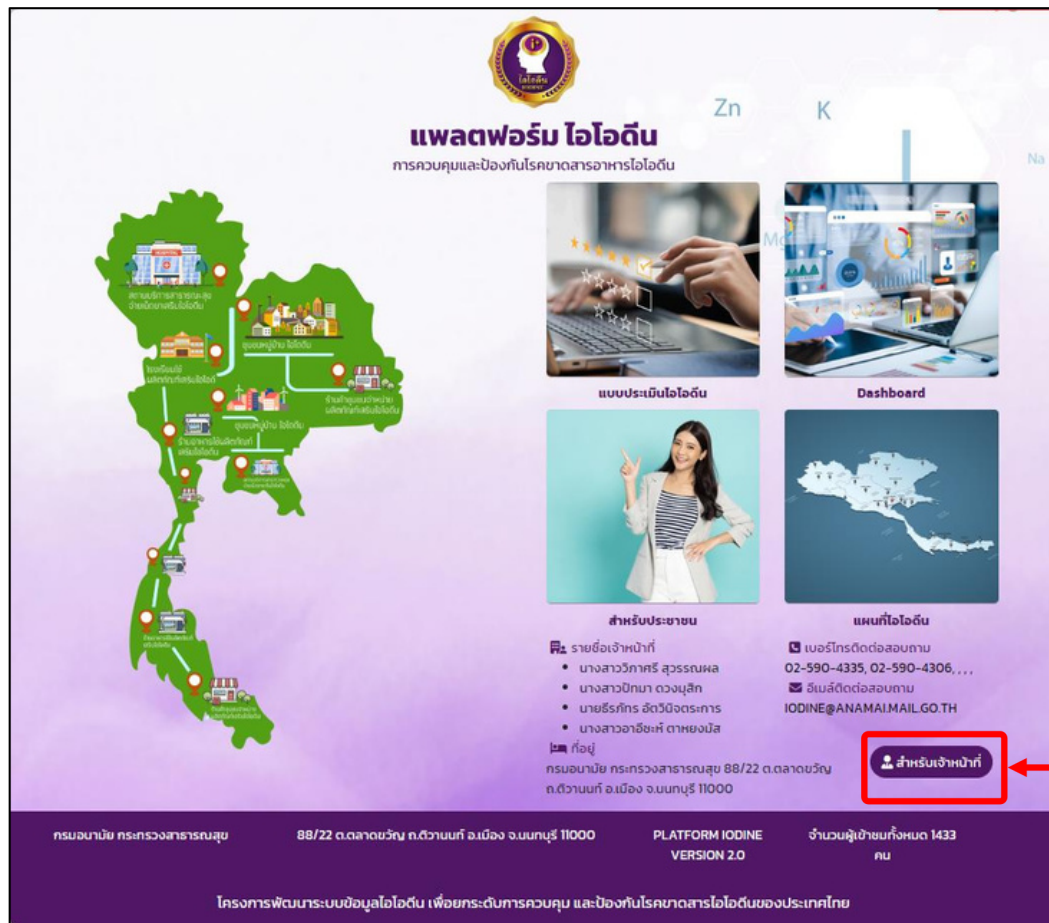

รูปที่ 9 แสดงหน้าหลักแพลตฟอร์มไอโอดีน


13. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
กรอก Username กรอก Password จากนั้นคลิก **I'm not a robot**
จากนั้น คลิกปุ่ม **เข้าสู่ระบบ**

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

บทที่ 2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เมนูเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เป็นเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกรอกข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

1. แสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการข้อมูลไอโอดีน
คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ**

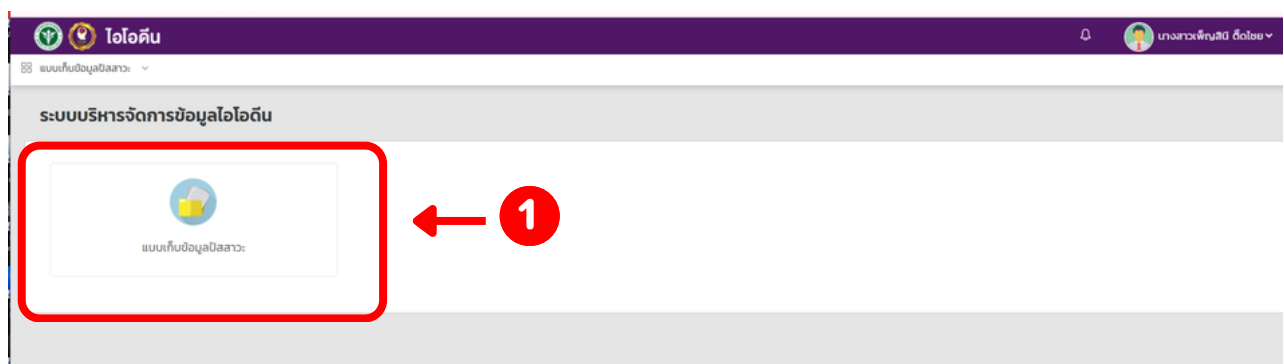


รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการข้อมูลไอโอดีน



2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ ประกอบด้วย 3 เมนู


- แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะของเด็ก 3 - 5 ปี เป็นการเก็บข้อมูลระดับไอโอดีนในปัสสาวะของเด็ก 3 - 5 ปี
- แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เป็นการเก็บข้อมูลระดับไอโอดีนในปัสสาวะของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
- แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ เป็นการเก็บข้อมูลระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

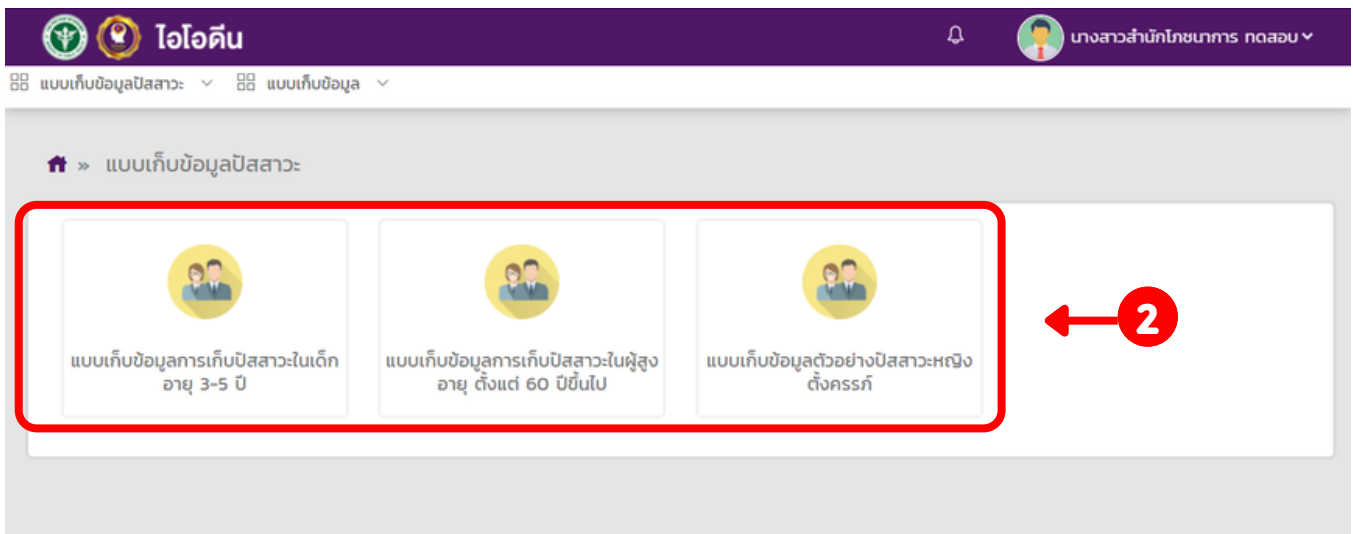

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2.1 แบบเก็บข้อมูล การเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

1. กรณีต้องการเรียกดู แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี
คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี**

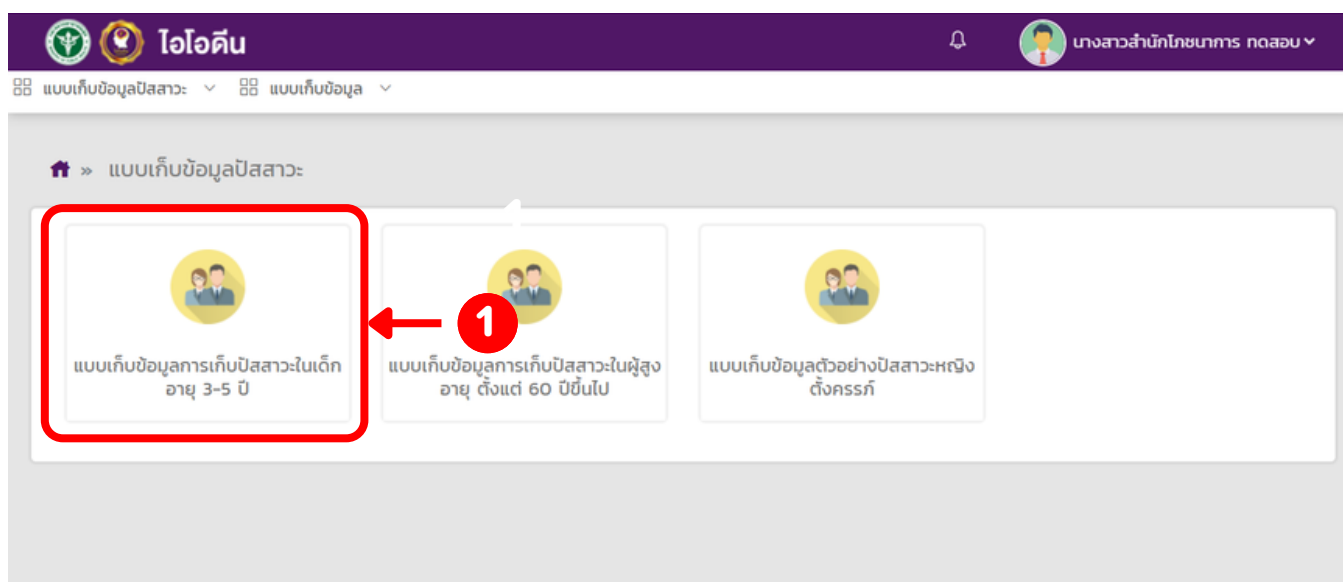

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี สามารถค้นหาข้อมูลโดยการ กรอก ชื่อ-สกุล เลือกอำเภอ เลือกตำบล กรอกระดับปริมาณไอโอดีน ถึง วันที่เก็บปัสสาวะ จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**
3. กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม **เพิ่มข้อมูล**
4. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่ม ให้คลิกปุ่ม **ดำเนินการ**

ไอโอดีน

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ: ▾

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

» แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

ค้นหา

ชื่อ - สกุล

อำเภอ

ระดับปริมาณไอโอดีน

วันที่เก็บปัสสาวะ

จังหวัด

ตำบล

ถึง

ค้นหา

ลำดับ -	ชื่อ - สกุล	โรคประจำตัว	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บปัสสาวะ	ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ	
1	เด็กหญิงนิจ		15/07/2567	222 ไมโครกรัม/ลิตร	ดูรายละเอียด
2	เด็กหญิงนิจ	อื่นๆ ระบุ	15/07/2567	111 ไมโครกรัม/ลิตร	ดูรายละเอียด
3	เด็กหญิงวันจันทร์ ทดสอบ		15/07/2567	ไมโครกรัม/ลิตร	ดำเนินการ

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

5. ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

บันทึกข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

กรุณาเลือก

ชื่อ

นามสกุล

อายุ ปี

ที่อยู่

จังหวัด กรุณาเลือก

อำเภอ กรุณาเลือก

ตำบล กรุณาเลือก

หมู่บ้าน

วันที่เก็บปัสสาวะ 12/07/2567

มีโรคประจำตัว ☐ ี ☐ ี่

มาตรการป้องกัน IDD ☐ ไม่ได้รับ ☐ ปัสสาวะใส่อัตโนมัติ ☐ ยารักษาโรค

บันทึก

WA#33


รูปที่ 15 ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

2.2 แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะเป็นเมนู สำหรับจัดเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะ มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีต้องการเรียกดูแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป**

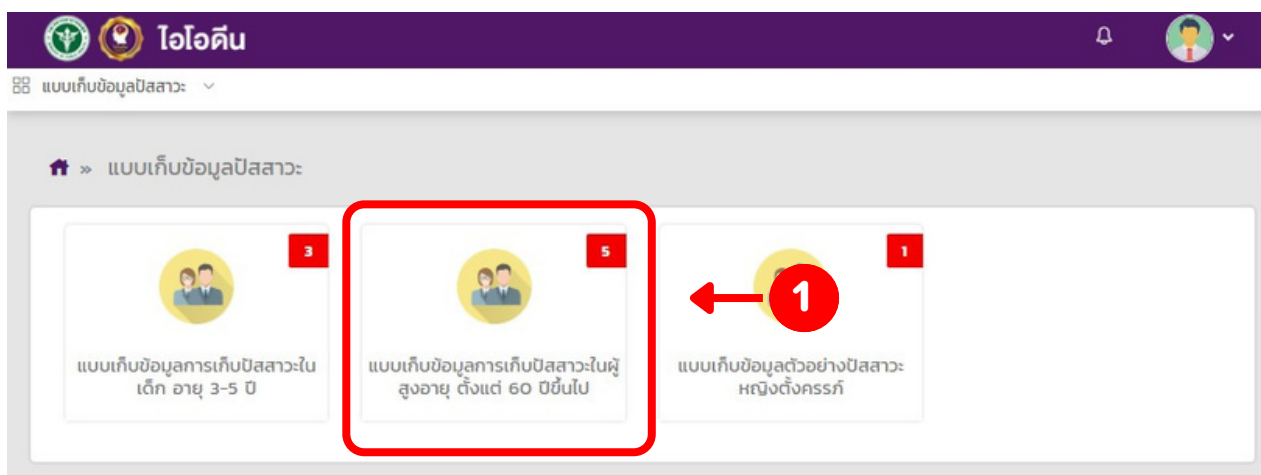

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2.ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถค้นหาข้อมูล โดยการกรอก ชื่อ-สกุล เลือกอำเภอ เลือกตำบล จังหวัด กรอกระดับปริมาณไอโอดีน ถึง วันที่เก็บปัสสาวะ จากนั้น

3.คลิกปุ่ม **ค้นหา** กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม **เพิ่มข้อมูล**

ลำดับ -	ชื่อ - สกุล	โรคประจำตัว	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บปัสสาวะ	ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ	
1	นาย nice nice	คอพอกธรรมดา	15/07/2567	444 ไมโครกรัม/ลิตร	ดูข้อมูลการทำงาน
2	นายทดสอบ ระบบ		15/07/2567	ไมโครกรัม/ลิตร	ดูข้อมูลการทำงาน

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

4.ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

บันทึกข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ก. เก็บหน้าหลัก

สำเนาหน้า: กรุงเทพฯ *

ชื่อ: นามสกุล:

อายุ: ปี

ที่อยู่

จังหวัด: กรุงเทพฯ * อำเภอ: กรุงเทพฯ *

ตำบล: กรุงเทพฯ * หมู่ที่: กรุงเทพฯ *

บ้านเลขที่: วันที่เก็บปัสสาวะ: 12/07/2567

มีโรคประจำตัว: ☐ มี ☐ ไม่มี

บันทึกสร้าง บันทึก


WA#32

รูปที่ 18 ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2.1 แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

เป็นเมนูสำหรับการเก็บข้อมูลไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีต้องการเรียกดูแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์**

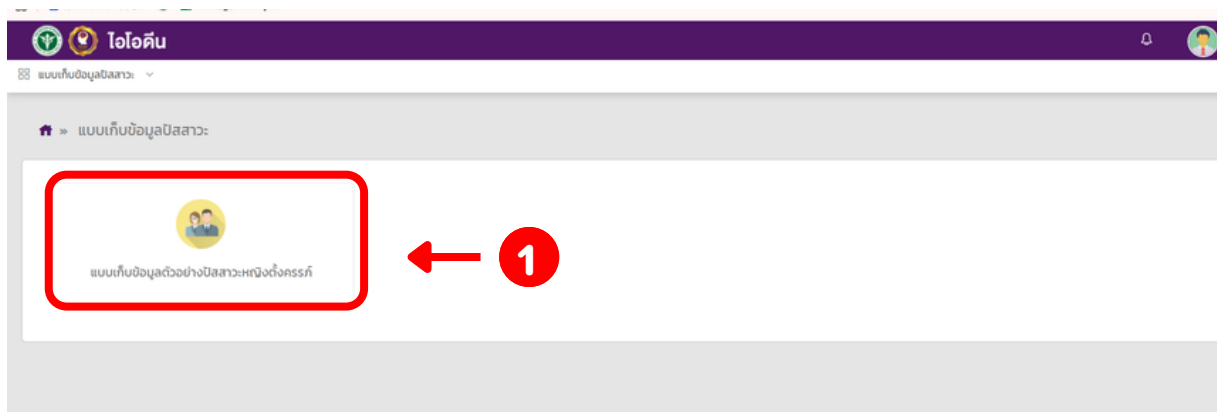

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2.ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
สามารถค้นหาข้อมูลโดยการ กรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจำตัวโรงพยาบาล เลือกโรงพยาบาล กรอกระดับปริมาณ
ไอโอดีน ถึง จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

3.ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะ
หญิงตั้งครรภ์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

ไอโอดีน

บันทึกข้อมูลปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

ค้นหา

เลขบัตรประชาชน

วันที่เก็บปัสสาวะ

หมายเลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาล

ระดับปริมาณไอโอดีน

ชื่อ - สกุล

อายุ(ปี)

โรงพยาบาล

ถึง

ค้นหา RESET

ดาวน์โหลด EXCEL

ลำดับ - เลือก รหัส โรงพยาบาล ชื่อ - สกุล อายุ อายุครรภ์ โรคประจำตัว วันที่เก็บปัสสาวะ ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ


3 → บันทึก

รูปที่ 21 ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

บทที่ 3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เมนูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อดูข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะเป็นเมนูสำหรับจัดเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะ มีขั้นตอนดังนี้


1. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอที
คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ**

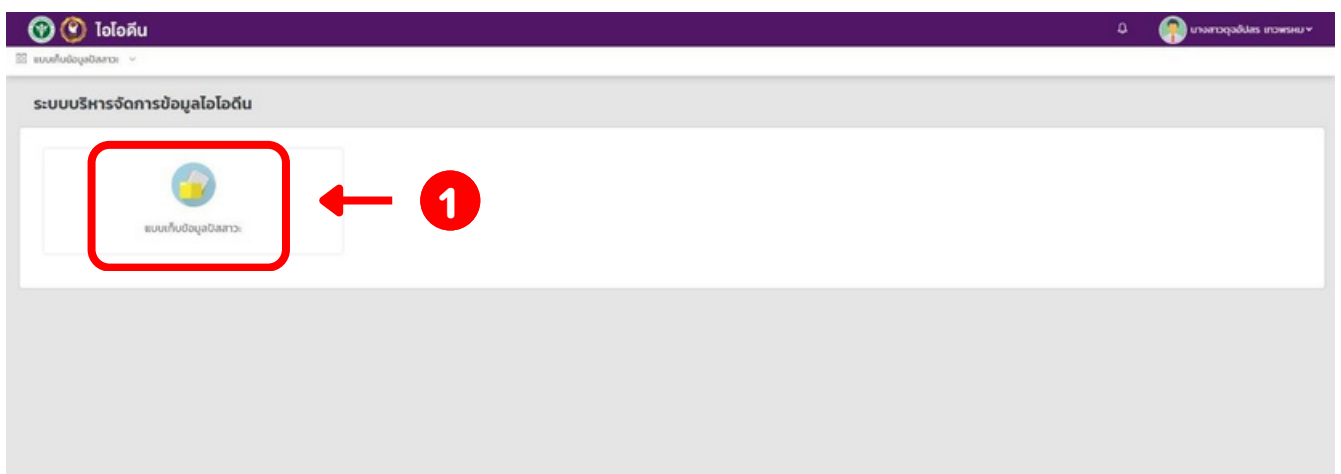

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอที

2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ ประกอบด้วย 3 เมนู


- แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะในเด็ก 3 - 5 ปี เป็นการเก็บข้อมูลไอโอดีนในปัสสาวะของเด็ก 3 - 5 ปี
- แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นการเก็บข้อมูลไอโอดีนในปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เป็นการเก็บข้อมูลไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

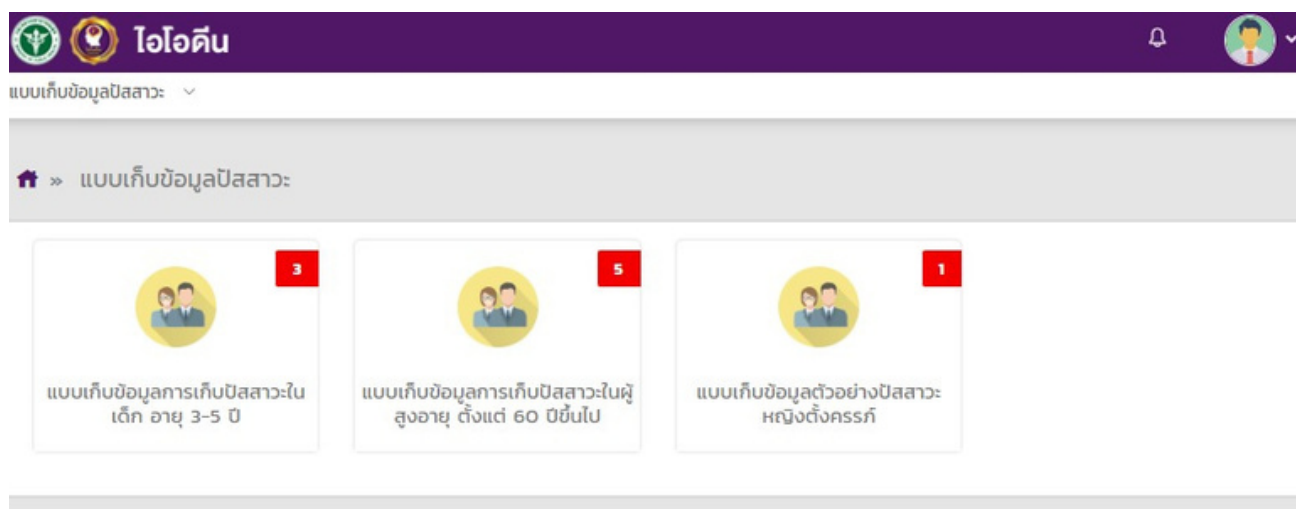

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

3.1 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

1. กรณีต้องการเรียกดูแบบเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี
คลิกเมนู **แบบเก็บปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี**

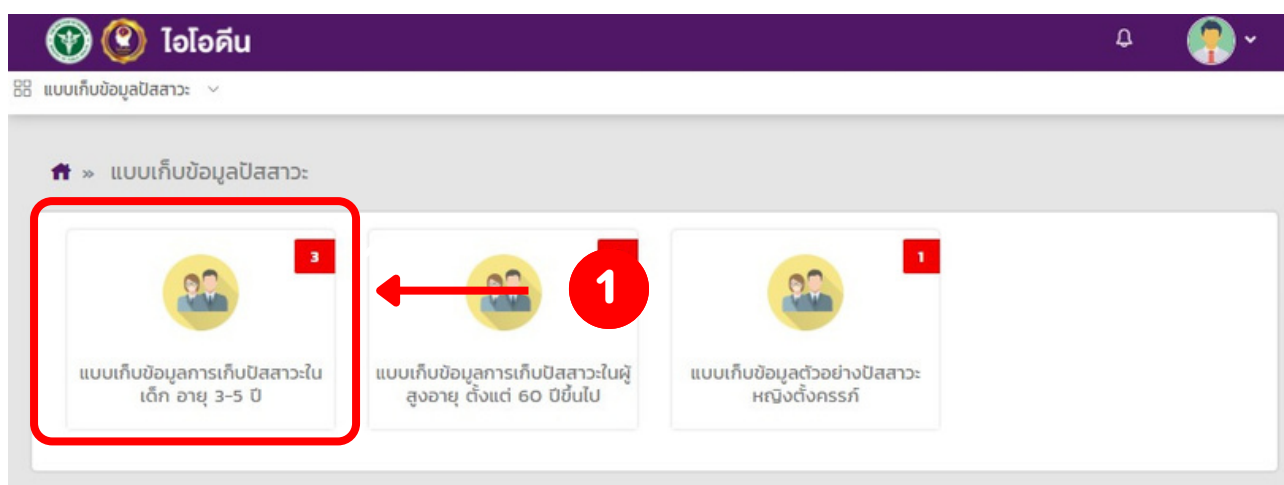

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี สามารถค้นหาข้อมูลโดยการ กรอก ชื่อ-สกุล เลือกอำเภอ เลือกตำบล กรอกระดับปริมาณไอโอดีน ถึง วันที่เก็บปัสสาวะ จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**

3. กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม **เพิ่มข้อมูล**

4. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มให้คลิกปุ่ม **ดำเนินการ**

ไอโอดีน

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

ค้นหา

ชื่อ - สกุล

อำเภอ

ระดับปริมาณไอโอดีน

วันที่เก็บปัสสาวะ

จังหวัด

ตำบล

ถึง

ค้นหา

ลำดับ -	ชื่อ - สกุล	โรคประจำตัว	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บปัสสาวะ	ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ	
1	เด็กหญิงจนิศ		15/07/2567	222 ไมโครกรัม/ลิตร	ดำเนินการ
2	เด็กหญิงจนิศ	อื่นๆ ระบุ	15/07/2567	111 ไมโครกรัม/ลิตร	ดำเนินการ
3	เด็กหญิงวันจันทร์ ทดสอบ		15/07/2567	ไมโครกรัม/ลิตร	ดำเนินการ

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

5. ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

บันทึกข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

กลับหน้าหลัก

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

วันที่เก็บปัสสาวะ

มีโรคประจำตัว ☐ มี ☐ ไม่มี

มาตรการป้องกัน IDD ☐ ไม่ได้รับ ☐ นำเสิร์ฟไอโอดีน ☐ ยารักษาไทรอยด์

บันทึกข้อมูล บันทึก

WA#33


รูปที่ 26 ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในเด็ก อายุ 3-5 ปี

3.2 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะเป็นเมนูสำหรับจัดเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะ มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีต้องการเรียกดูแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป**

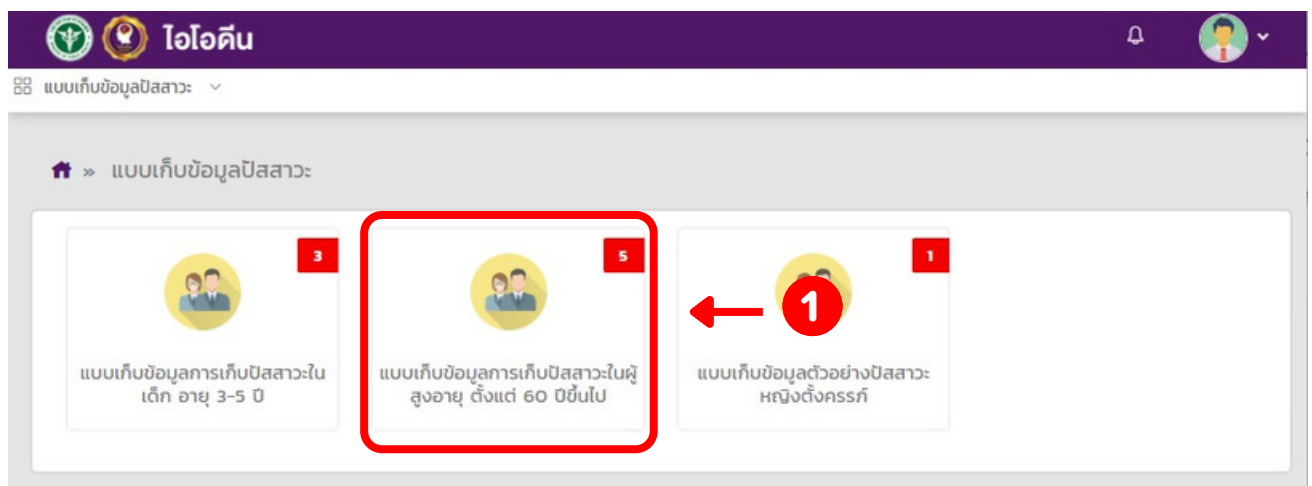

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถค้นหาข้อมูลโดย การ กรอก ชื่อ-สกุล เลือกอำเภอ เลือกตำบล จังหวัด กรอกระดับปริมาณไอโอดีน ถึง วันที่เก็บปัสสาวะ จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**

3. กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม **เพิ่มข้อมูล**

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

4. ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

บันทึกข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

กรุณาเลือก

ชื่อ

นามสกุล

อายุ ปี

ที่อยู่

จังหวัด กรุณาเลือก

อำเภอ กรุณาเลือก

ตำบล กรุณาเลือก

หมู่บ้าน

วันที่เก็บปัสสาวะ 12/07/2567

มีโรคประจำตัว ☐ มี ☐ ไม่มี

บันทึกข้อมูล

บันทึก


WA#32

รูปที่ 29 ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

3.1 แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

เป็นเมนูสำหรับการเก็บข้อมูลไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์
มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีต้องการเรียกดูแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
คลิกเมนู **แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์**

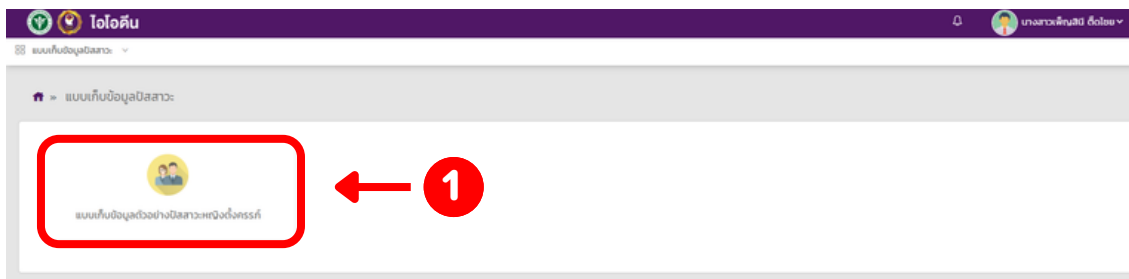

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

2. ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
สามารถค้นหาข้อมูลโดยการ กรอกเลข บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจำตัวโรงพยาบาล เลือกโรงพยาบาล กรอกระดับ
ปริมาณไอโอดีน ถึง จากนั้นคลิกปุ่ม **ค้นหา**

THDCS

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะ

แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์

ค้นหา

เลขบัตรประชาชน

ชื่อ - สกุล

วันเก็บปัสสาวะ

โรงพยาบาล

ระดับปริมาณไอโอดีน

ค้นหา

จังหวัด

บันทึก

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

3.ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูลแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**


The screenshot shows a web application interface for a Thai medical system. The header includes the 'ไอไอศัน' (IISAN) logo and a user profile. The main content area is titled 'แบบเก็บข้อมูลปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์' (Urine Sample Collection Form for Pregnant Women). It features a search bar and several input fields for patient information and medical data. At the bottom right, a green button labeled 'บันทึก' (Save) is highlighted with a red circle and an arrow pointing to it, with a red circle containing the number '3' next to it.

รูปที่ 32 ระบบแสดงหน้าจอแบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

บทที่ 4 เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเกลือ


เจ้าหน้าที่เกลือเป็นเมนูสำหรับการลงผลการตรวจคุณภาพเกลือ เป็นการสุ่มตรวจครัวเรือนที่มีการใช้เกลือบริโภค มีการคำนวณร้อยละจากครัวเรือนที่ตรวจทั้งหมด มีขั้นตอนดังนี้

1. ระบบแสดงหน้าจอแพลตฟอร์ม ไอโอดีน คลิกเมนู **เกลือ**

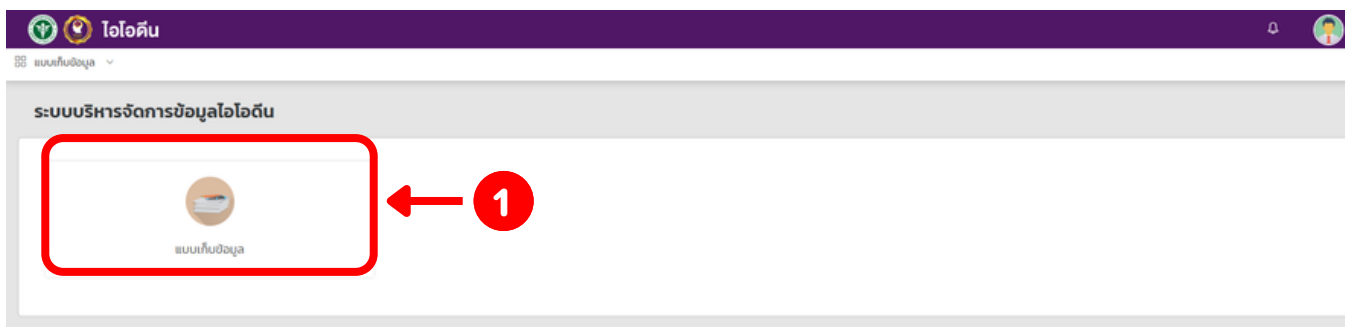

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแพลตฟอร์มไอโอดีน

2. ระบบแสดงหน้าจอเมนู เกลือ คลิกเมนู **ผลการตรวจคุณภาพเกลือ**

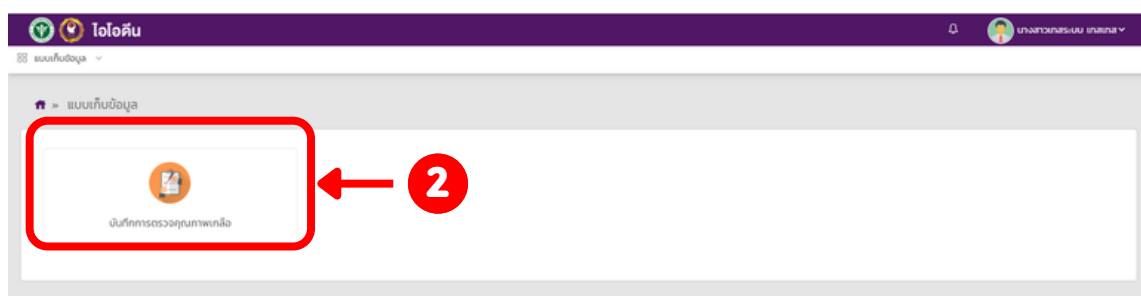

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอผลการตรวจคุณภาพเกลือ

3.กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม **เพิ่มข้อมูล**

บันทึกการตรวจคุณภาพเกลือ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อเกลือ	วันที่บันทึก	ค่าไอโอดีน (PPM)	จัดการ
1	-	จังหวัดนครราชสีมา	สีทอง	ตำบลสีทอง	11	บุรุษเกลือ	17/07/2025	40 PPM	✓ แก้ไข 🔄 ยืนยัน 🗑️ ลบ

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอผลการตรวจคุณภาพเกลือ

4.ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูล สร้างผลการตรวจคุณภาพเกลือ กรอกปี เลือกจังหวัด จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

บันทึกการตรวจคุณภาพเกลือ

ชื่อ - สกุล:

จังหวัด:

อำเภอ:

ตำบล:

หมู่ที่:

ชื่อเกลือ:

วันที่บันทึก:

ค่าไอโอดีน (PPM):

บันทึก

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอผลการตรวจคุณภาพเกลือ

คู่มือการใช้งาน แพลตฟอร์มไอโอดีน

สำหรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพเกลือในครัวเรือน

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา
แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนิพนธ์
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปานี

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย

บรรณาธิการ

ดร.แพทย์หญิงสายพิน โชติวิเชียร
นางสาวบุษีวรรณ นพวิสุทธีสกุล
นางสาววิภาสรี สุวรรณผล
นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
นักวิชาคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการปฏิบัติการ
นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ





กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

